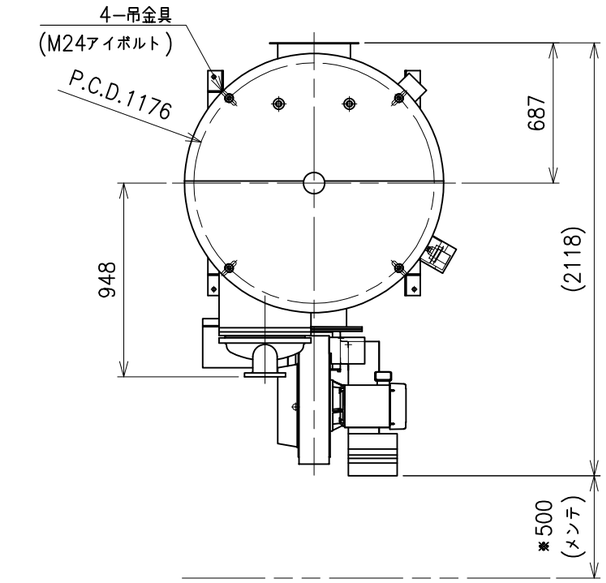

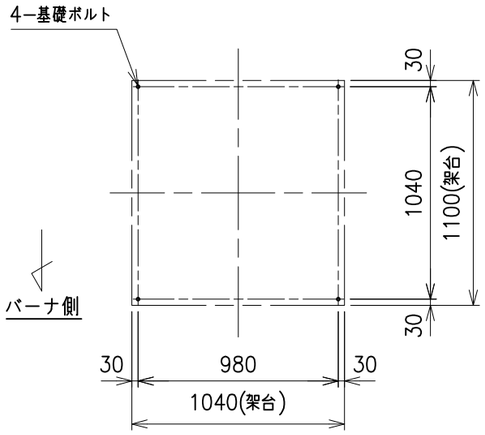

基礎ボルト位置

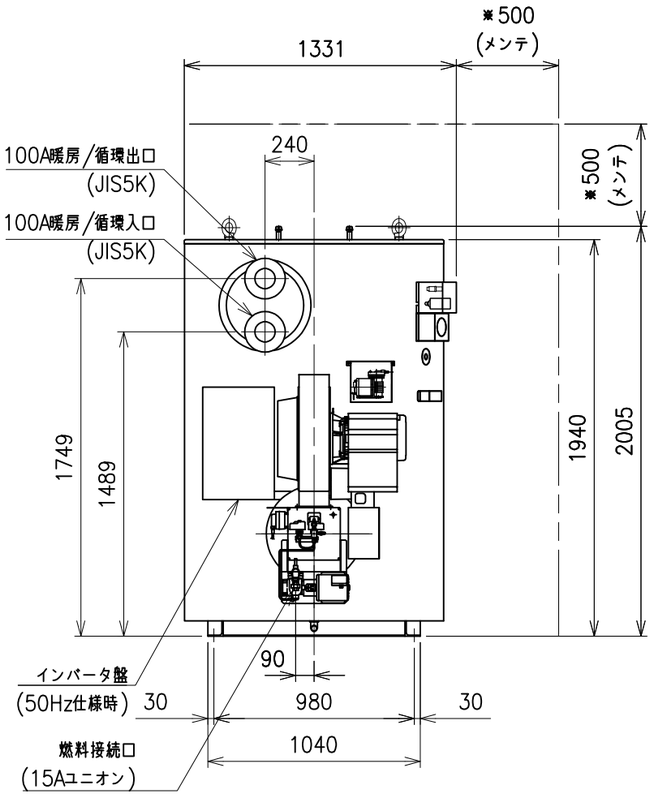

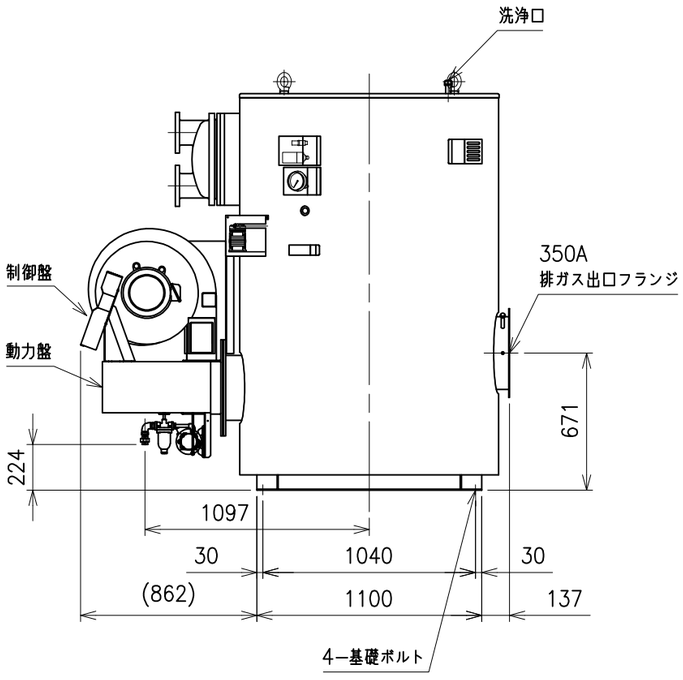

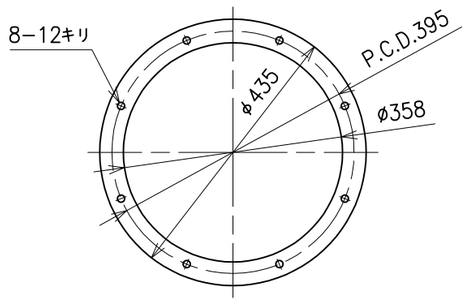

350A排ガス出口フランジ詳細
(相フランジ付)(S=1/10)

仕　様		
型式	100ESNⅡ	
缶体出力(kW)	1160	
暖房定格出力(kW)	1160	
循環定格出力(kW)	1160	
燃料種別	A重油	灯油
燃料消費量(L/h)	125	132
燃料接続口径(A)	15	
バーナ制御方式	Hi−Lo−Off	
電源電圧(3相)	200/220(V)×50/60(Hz)	
所要電力(kW)	4.6	
伝熱面積(m^2)	16.9	
運転時重量(kg)	2440	

注　記

1．表題欄記載尺度は、本図面がA3サイズの場合を示します。
2．基礎工事は弊社施工範囲外と致します。
3．※印の各メンテスペースを確保して下さい。
4．基礎ボルト仕様は、基礎ボルト一覧表を参照して下さい。

製番 ORDER NO.			製作数 QTY	納入先 CUSTOMER
DESIGNED	植松	2021/02/18		
DRAWN	金谷	2021/02/18	尺度 SCALE 1:30	型式 TYPE VEC−100ESNⅡ−H/R−A/K VEC(J)−100ESNⅡ−H/R−A/K
CHECKED	植松	2021/02/18		図名 TITLE 据付図
APPROVED	植松	2021/02/18		

株式会社ヒラカワ HIRAKAWA CORPORATION

図番 DWG. NO. 3−Z2020−001210−6

標準 特